


Отметка о размещении сведений в едином реестре
контрольных (надзорных) мероприятий, QR-код *



24230061000205968220 от 02.05.2022



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Красноярскому краю

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

660049, Красноярский край, г. Красноярск, пр-кт Мира, д. 68, priem@24.mchs.gov.ru

(наименование органа государственного пожарного надзора)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по МО г. Лесосибирск

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

662543 Красноярский край, г. Лесосибирск, ул. Кирова, 6, тел. 8(39145)6-12-92

ПРЕДПИСАНИЕ

ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 24230061000205968220/1

(первая цифра номер профилактического мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий,
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: Муниципальному автономному дошкольному образовательному
учреждению «Детский сад №6 «Светлячок» города Лесосибирска»

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводился профилактический визит)

Во исполнение плана профилактических визитов, включенных в программу
профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям на
2023 год, утвержденную распоряжением Главного управления от 27.12.2022 № 443
«О распределении обязанностей по профилактике рисков причинения вреда (ущерба)
охраняемым законом ценностям ... » (размещено на официальном сайте Главного
управления в сети интернет).

в период с «12» мая 2023 г. по «12» мая 2023 г.

Государственным инспектором МО г. Лесосибирска по пожарному надзору капитаном

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов

внутренней службы Горячкиным Виталием Валерьевичем

органа государственного пожарного надзора)

проведен: профилактический визит в отношении объекта контроля, которым владеет и
(или) пользуется Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение

«Детский сад №6 «Светлячок» города Лесосибирска», расположенного по адресу: 662543, Красноярский край, г. Лесосибирск, ул. Белинского, д. 5 (высокий риск).

(профилактическое мероприятие)

в ходе которого присутствовали представители контролируемого лица: заведующий Шемец Т.В.

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в профилактическом визите)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии с пунктом 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	Двери из помещений и этажей ведущие на лестничные клетки первого этажа, не оборудованы приспособлением для самозакрывания.	Пункт 14 Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации». Руководитель организации обеспечивает наличие и исправное состояние устройств для самозакрывания противопожарных дверей, а также дверных ручек, устройств "антипаника", замков, уплотнений и порогов противопожарных дверей, предусмотренных изготовителем, а на дверях лестничных клеток, дверях эвакуационных выходов, в том числе ведущих из подвала на первый этаж (за исключением дверей, ведущих в квартиры, коридоры, вестибюли (фойе) и непосредственно наружу), приспособлений для самозакрывания.	01.05.2024	
2.	Противопожарная дверь кладовой, расположенная на первом этаже в восточной части объекта защиты, не оборудована приспособлением	Пункт 14 Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в	01.05.2024	

	<p>для самозакрывания.</p>	<p>Российской Федерации». Руководитель организации обеспечивает наличие и исправное состояние устройств для самозакрывания противопожарных дверей, а также дверных ручек, устройств "антипаника", замков, уплотнений и порогов противопожарных дверей, предусмотренных изготовителем, а на дверях лестничных клеток, дверях эвакуационных выходов, в том числе ведущих из подвала на первый этаж (за исключением дверей, ведущих в квартиры, коридоры, вестибюли (фойе) и непосредственно наружу), приспособлений для самозакрывания.</p>		
<p>3.</p>	<p>Не все запоры на дверях эвакуационных выходов, лестничных клетках обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа.</p>	<p>Пункт 26 Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации». Запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, вестибюлей, лестничных клеток, зальных помещений, за исключением объектов защиты, для которых установлен особый режим содержания помещений (охраны, обеспечения безопасности), должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа</p>	<p>01.05.2024</p>	
<p>4.</p>	<p>Уточненная декларация пожарной безопасности не предоставлена в течение одного года со дня смены собственника.</p>	<p>Часть 3 статья 64 Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ В случае изменения содержащихся в декларации пожарной безопасности сведений, в том числе в случае смены собственника или иного законного владельца объекта защиты, изменения</p>	<p>01.05.2024</p>	

		функционального назначения либо капитального ремонта, реконструкции или технического перевооружения объекта защиты, уточненные декларации пожарной безопасности, составленные в соответствии с частями 1 и 2 настоящей статьи, представляются в течение одного года со дня изменения содержащихся в них сведений.	
5.	Не обеспечено ежегодное проведение испытаний установки пожарной сигнализации до их замены в установленном порядке при эксплуатации сверх срока службы, установленного изготовителем (10 лет).	<p>Пункт 54 Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».</p> <p>При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель объекта защиты обеспечивает ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке</p>	01.05.2024

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

Заведующий

МАДОУ «Детский сад № 6 «Светлячок»

Шемец Т.В.


должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя)

Государственный инспектор

МО г. Лесосибирск по пожарному надзору

Горячкин В.В.

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего инспекционный визит)

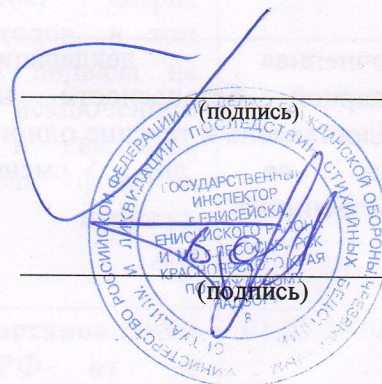

* Отметка размещается в правом верхнем углу после реализации указанных действий.